

สำเนาฉบับ



ที่ ขบ ๗๕๒๐๕/ ๓๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
๔๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๔ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ เครื่องมือในแต่ละวัน พร้อมให้รายงานให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกเดือนนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายงานเอกสารที่แนบมาพร้อมท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายमानพ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ปลัด อบต.


รองปลัด อบต.

ผอ. กองสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าพนักงาน / ผู้คุมพนักงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๓๔๖๖-๗

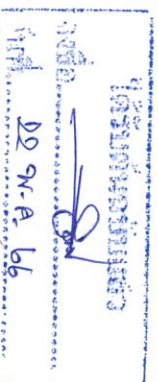

“ข้อลัดยี่ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



Raisam Research Center-2

บันทึก

เรื่อง รายงานสิ่งแวดลอมประจำเดือน เมษายน 2566
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
จาก นายณพตล ศรีสุกใส
ผู้จัดการศูนย์วิจัยไร่สาม

ด้วยศูนย์วิจัยไร่สาม ลังกัต บริษัท เจริญ โภภณอาหาร (จำกัด) มหาชน ตั้งอยู่เลขที่ 71/1 หมู่ 5 ต.นาเวียงหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 มีความประสงค์ยื่นรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาเวียงหิน ได้ดำเนินการแจ้งสถานประกอบการ ให้เก็บสถิติของแหล่งกำเนิดมลพิษและสรุปผลรายงานส่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหินทุกเดือน โดยที่เอกสารที่นำมาส่งประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| 1. แบบ ทส.๑ | จำนวน 1 ฉบับ |
| 2. สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | จำนวน 1 ชุด |
| 3. แบบ ทส.๒ | จำนวน 1 ฉบับ |
| 4. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | จำนวน 1 ชุด |
| 5. แบบใบรับรายงานสรุปการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสีย | จำนวน 1 ฉบับ |

ดังนั้นทางสถานประกอบการได้จัดเก็บสถิติและสรุปรายงานประจำเดือน เมษายน 2566 มาให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหินรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพตล ศรีสุกใส)
ผู้จัดการศูนย์วิจัยไร่สาม

Raisam Research Center

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED


71/1 M.5 Nawanghin, Amphor Pansuikhom Chonburee 20240,Thailand

Tel. 66-89-1555718

E-mail: nopadol.srs@cpf.co.th

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แม่หลังกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖/๑ หมู่ที่ ๕ ซอย ๔
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์
..... โทรสาร
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย อบจ.ลพบุรี นมดอวย
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

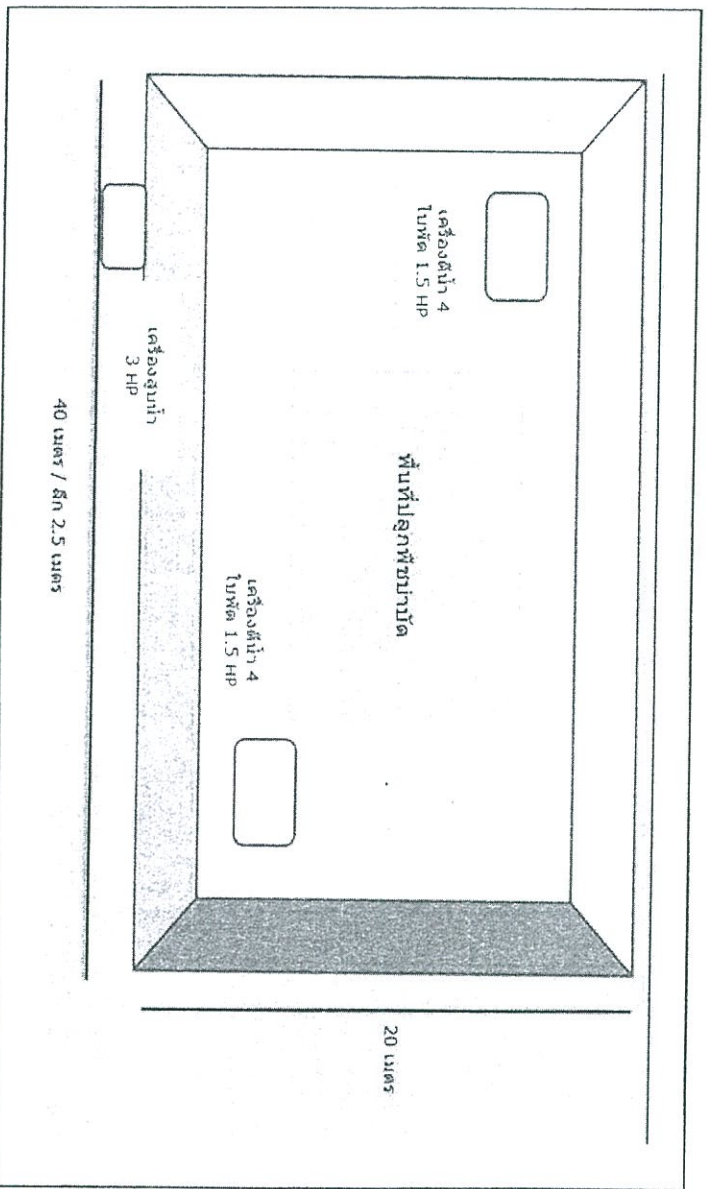

ได้แก่ บัณฑิตที่เฝ้าระวังและควบคุมการทำงานภายในของระบบงานด้านนี้ตามที่ได้วางไว้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
11/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
2/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
3/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
4/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย	EM 20 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
5/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
6/4/66	44.0	35.0	16.0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
7/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
8/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
9/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
10/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
11/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย	EM 20 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
12/4/66	44.0	35.0	16.0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
13/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
14/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
15/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	
16/4/66	36.0	35.0	16.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ดีเยี่ยม	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
11/4/66	36.0	35.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
18/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
19/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
20/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย	EM 20 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
21/4/66	44.0	34.0	17.0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
22/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
23/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
24/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
25/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
26/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย	EM 20 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
27/4/66	44.0	34.0	17.0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
28/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
29/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์
30/4/66	36.0	34.0	17.0	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ไม่พบ	ศิริพงษ์

หมายเหตุ ๑. ให้ตรวจสอบนิติและข้อมูลเฉพาะในการนี้ผู้มีสิทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนี้ระบบนำบัญชีที่มีการติดเครื่องตรวจสอบข้อมูลเฉพาะที่ส่งมอบตัวในชุด ให้แนบผลการตรวจข้อมูลภาพที่ส่งมอบตัวให้ส่งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจพบ
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรวมเดือน

ขอรับรองการบันทึกข้อมูลและข้อมูลต่างส่งมอบตัวให้ทราบ

(๓๔๐๘๘๘ ๑๓๕๕) เจ้าพนักงานผู้ตรวจการและพนักงานในทีม

(๒๐๒/๑๖๒๕๕ ๑๑๖๖๖๖) ผู้ควบคุมระบบบัญชี

ใบอนุญาตนาย ... หม่อมราชวงศ์ ...

ออกให้ด้วย

ผู้บังคับบัญชาการบัญชี

ใบอนุญาตนาย ... หม่อมราชวงศ์ ...

ออกให้ด้วย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗/11 หมู่ที่ ๕ ซอย -
 ถนน แขวง/ตำบล หนองเตย เขต/อำเภอ นนทบุรี
 จังหวัด หนองเตย หนองเตย ๐๓๕๓๒๓/๒๕ โทรสาร ๐๓๕๓๒๓๕
 มี หนองเตย หนองเตย ๐๓๕๓๒๓/๒๕ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ๐๓๕๓๒๓/๒๕
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย ๐๓๕๓๒๓/๒๕

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(๐๓๕๓๒๓/๒๕) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๐๓๕๓๒๓/๒๕) (๑๑๐/๒๑)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำเสีย

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๐๓๕๓๒๓/๒๕

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๐๓๕๓๒๓/๒๕

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๐๓๕๓๒๓/๒๕ ๐๓๕๓๒๓/๒๕

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๐๓๕๓๒๓/๒๕

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑,๒๐.๐

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๐๓๗.๐

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑๗๔.๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒๐ ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดกร่อนที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๘๐ ลิตร.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวาด/ผสมสาหร่าย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) *๗๕๐*
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข *๗๕๐*

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ชั่วมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ស្នងការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ซอย
ถนน 331 แขวง/ตำบล ๑๙๖๐๓๑๙ เขต/อำเภอ ๑๗๘๔๒๑๑๘
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๖๖-๕๐๑19๐0 โทรสาร
มี ๑๙๙๔๒๑๑๘ คือ ผู้รับแจ้งเข้างาน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท สหกิจฯ ก- กข , ๒๔๖ ๒๑๒๑ ๕๗๐๘ , ๑๙๙๔๒๑๑๘
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมออายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

76+10195.1 27 329+0566

ได้แก่สถิติและข้อมูลชี้แจงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

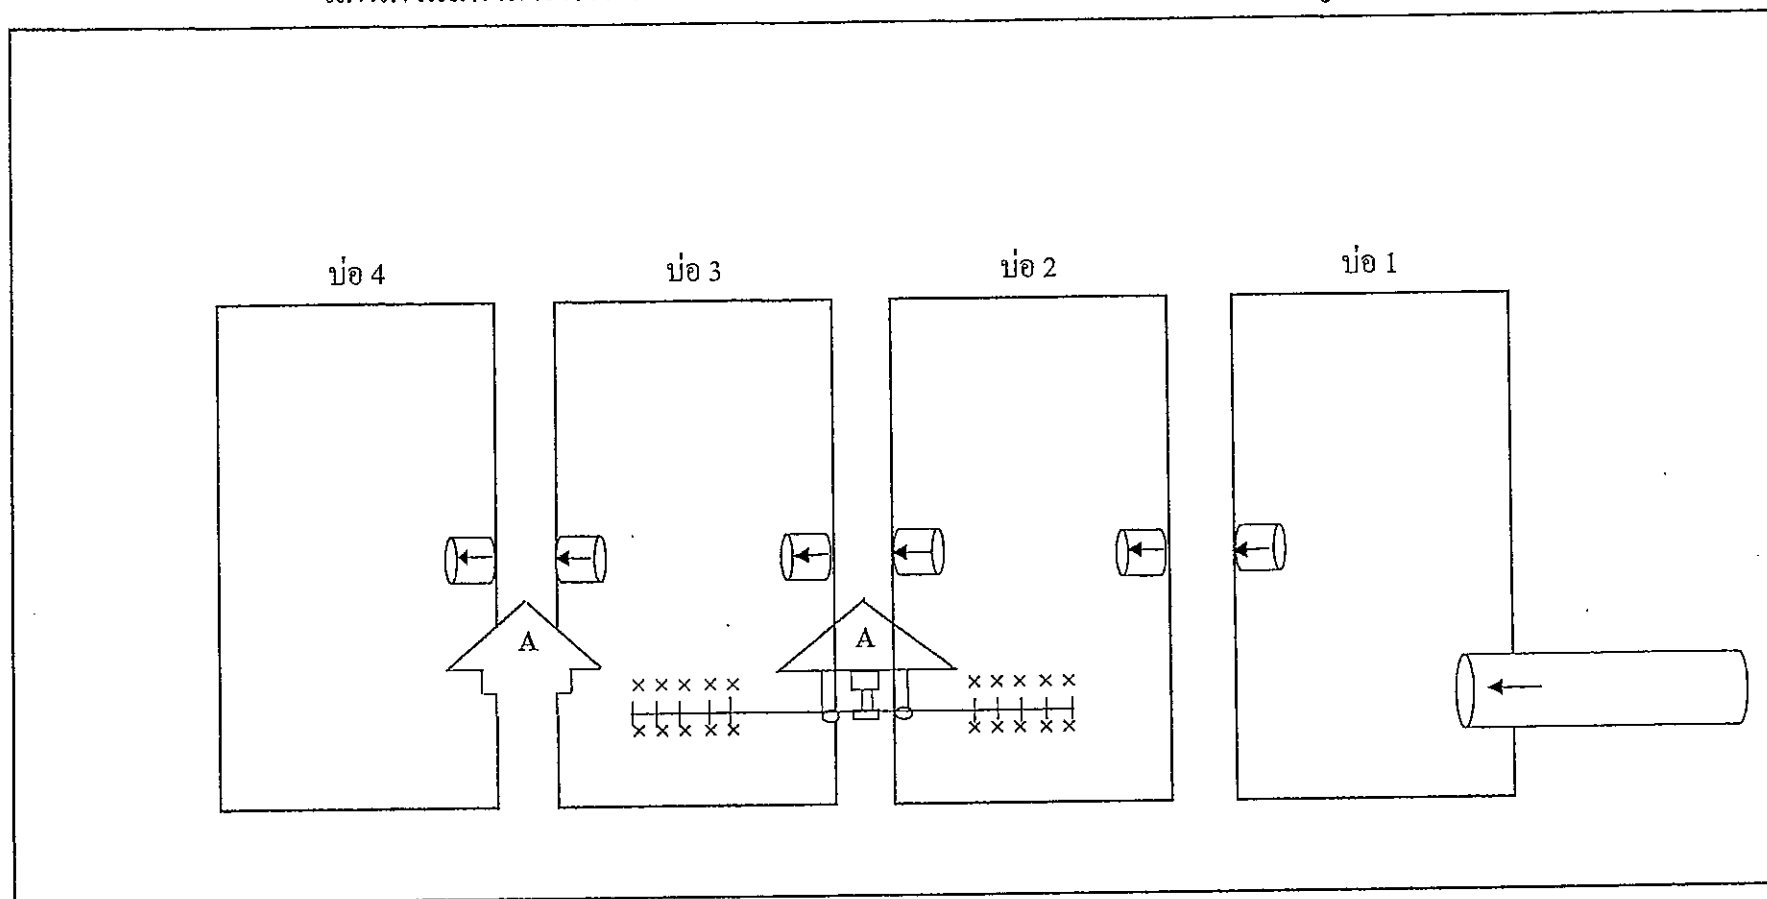

XA เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ

* หมายเหตุ บ่อน้ำรองรับปริมาณน้ำได้ บ่อละ 2160 ลูกบาศก์เมตร

บริษัทแพนอินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด

ใบบันทึกการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนธันวาคม ปี 2566

วัน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียที่ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	—	29.0	14.5	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
3	—	30.1	15.05	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
4	—	31.4	15.7	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
5	—	32.6	16.3	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
6	—	32.9	16.45	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
7	—	33.0	16.5	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
8	—	33.7	16.85	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
10	—	30.3	15.15	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
11	—	32.0	16	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
12	—	32.9	16.45	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
17	—	34.1	17.05	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
18	—	30.2	15.1	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
19	—	31.0	15.5	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
20	—	32.3	16.15	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
21	—	33.0	16.5	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
22	—	34.1	17.05	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
24	—	28.5	14.25	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
25	—	29.0	14.5	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
26	—	31.2	15.6	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
27	—	32.4	16.2	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
28	—	34.0	17	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
29	—	35.0	17.5	—	—	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่มี	ว.ร.

ผู้ตรวจเช็ค.....


หัวหน้าแผนก.....

ผู้จัดการโรงงาน.....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ.

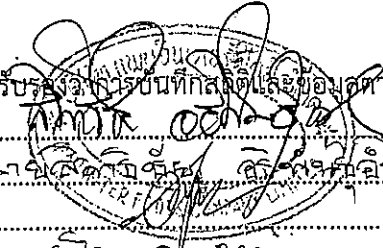*  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสุวิทย์ ธรรมสาร (ผู้ทรงอำนาจ))

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายสุวิทย์ ธรรมสาร (ผู้ทรงอำนาจ))

ใบอนุญาตเลขที่ หมทอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมทอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ 5 ซอย
ถนน 331 แขวง/ตำบล บางเขน เขต/อำเภอ บางเขน กทม.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรติดต่อ ๐๕-๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร
มี ภาษาอังกฤษ ๑ คน ภาษาอังกฤษ ๑ คน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ ๑๐๐๐ กก./วัน ๑๐๐๐ กก./วัน ๑๐๐๐ กก./วัน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับ
เตือน ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ลงนาม/ประทับตรา) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(๑๖/๕๖๖๖ (๑๖/๕๖๖๖))
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย รับผิดชอบให้กับการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตอาหารสัตว์ ๑๐๐๐ กก./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 5๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกบอล ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๑๖/๕๖๖๖

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑๖/๕๖๖๖

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๑๖/๕๖๖๖

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใส่ไม่พื้อของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๐๕.๗ ๑๑๑.๑/๑๓
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกละการรวมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 351.35 ๑๑๑.๑/๑๓
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 351.35 ๑๑๑.๑/๑๓
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๑๑.๑/๑๓
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแผนแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทบทวนทึกรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



แบบจัดตั้งฐานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๔๕ ของรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน..... พ.ศ. โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางชนิด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่พักการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] สัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. ป่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืด		
๙. ป่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. ป่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตอนที่สอง (ท่อนึก)

ได้รับรายงานของเตือน

.....พ.ศ. จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ของหน่วยงาน
ได้ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมพิษ

ตัวอย่าง

เลขที่.....

ชื่อหน่วยงานท้องถิ่น

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน..... พ.ศ.

จาก (นาย/นาง/นางสาว).....

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่ ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

ประกอบกิจการประเภท.....


ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..... เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

ตำแหน่ง.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...57..... หมู่ที่4..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบล..... นาเวียงหิน..... เขต/อำเภอ..... พันธ์นิคม.....
จังหวัด ...ชลบุรี..... โทรศัพท์ 081-9199349..... โทรสาร
มี .บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).ฟาร์มไร่สาม.. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง.....
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท.....เลี้ยงสุกร.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/166..... ออกให้โดย ...อบต.นาเวียงหิน. หมคอายุ 23 มีนาคม 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

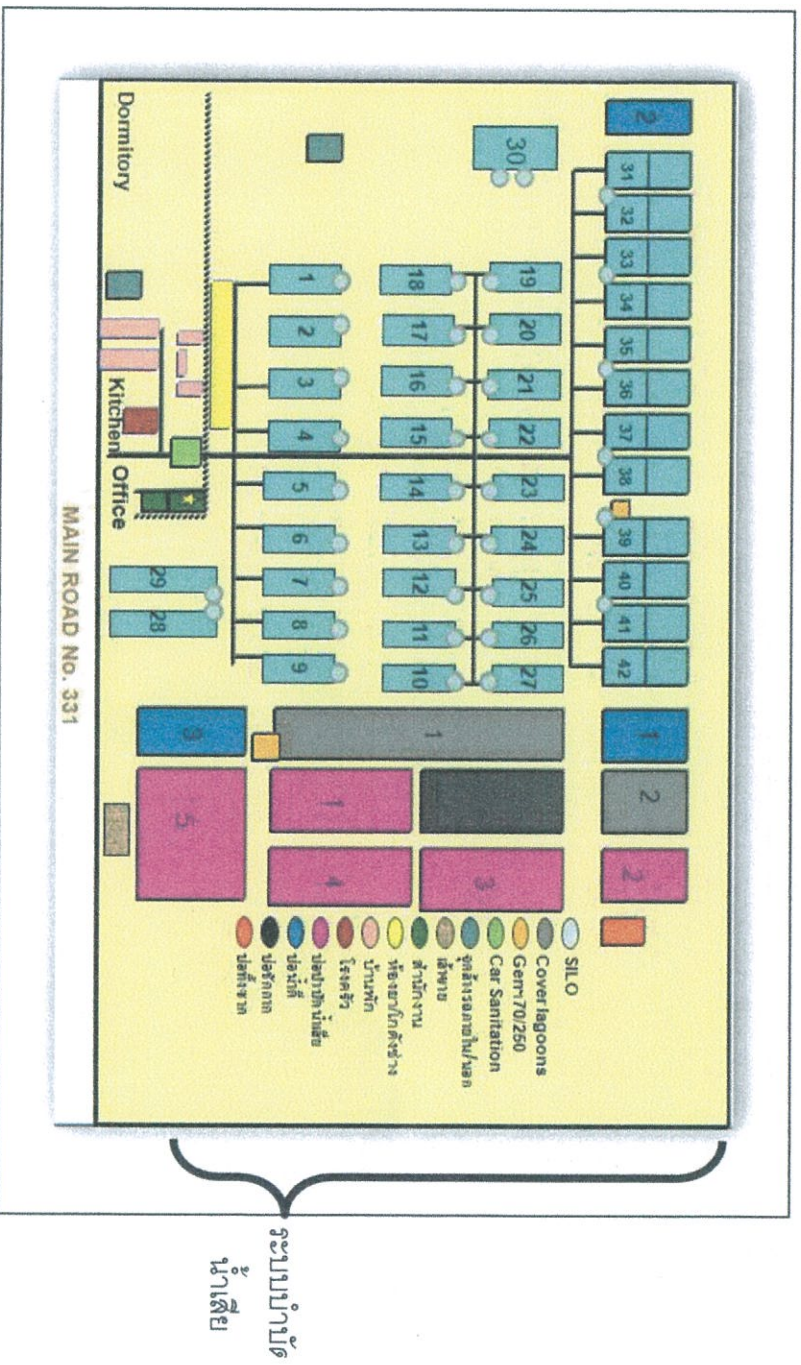

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/66	120	588	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
2/4/66	120	663	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
3/4/66	120	526	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
4/4/66	120	595	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
5/4/66	120	535	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
6/4/66	120	605	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
7/4/66	120	698	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
8/4/66	120	621	352	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
9/3/66	120	455	351	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
10/4/66	120	537	351	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
11/4/66	120	710	350	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
12/4/66	120	727	350	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
13/4/66	120	818	350	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
14/4/66	120	913	350	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
15/4/66	120	910	350	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร
16/4/66	120	934	350	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	สุภาพร

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาวสุภาพร สุขพันธุ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นางสาวสุภาพร สุขพันธุ์.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ฟาร์มสุกรไร่สาม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 57

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : นาเวียงหิน

เขต/ตำบล : พนมสนิม

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 038-474191

โทรสาร :

มี : นางสาววิลาวัลย์ ใจวังโลก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : การเลี้ยงสุกร

ประเภทย่อย : ประเภท ก การเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เกินกว่า 600 หน่วย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุภาพร สุขพันธุ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1,400.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

3,600.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

23,743.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

10,506.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☒ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทศ. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 112/1 หมู่ที่ 5 ซอย

ถนน ยุทธศาสตร์ 331 แขวง/ตำบล นาวิengin เขต/อำเภอ พันธ์ดิม จังหวัด ชลบุรี


โทรศัพท์ 086-3289600 โทรสาร

มี น.ศ.ศิริพร ไยอน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ฟาร์มสุกร

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/66 ออกให้โดย อบต.นาวิengin หมออยู่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

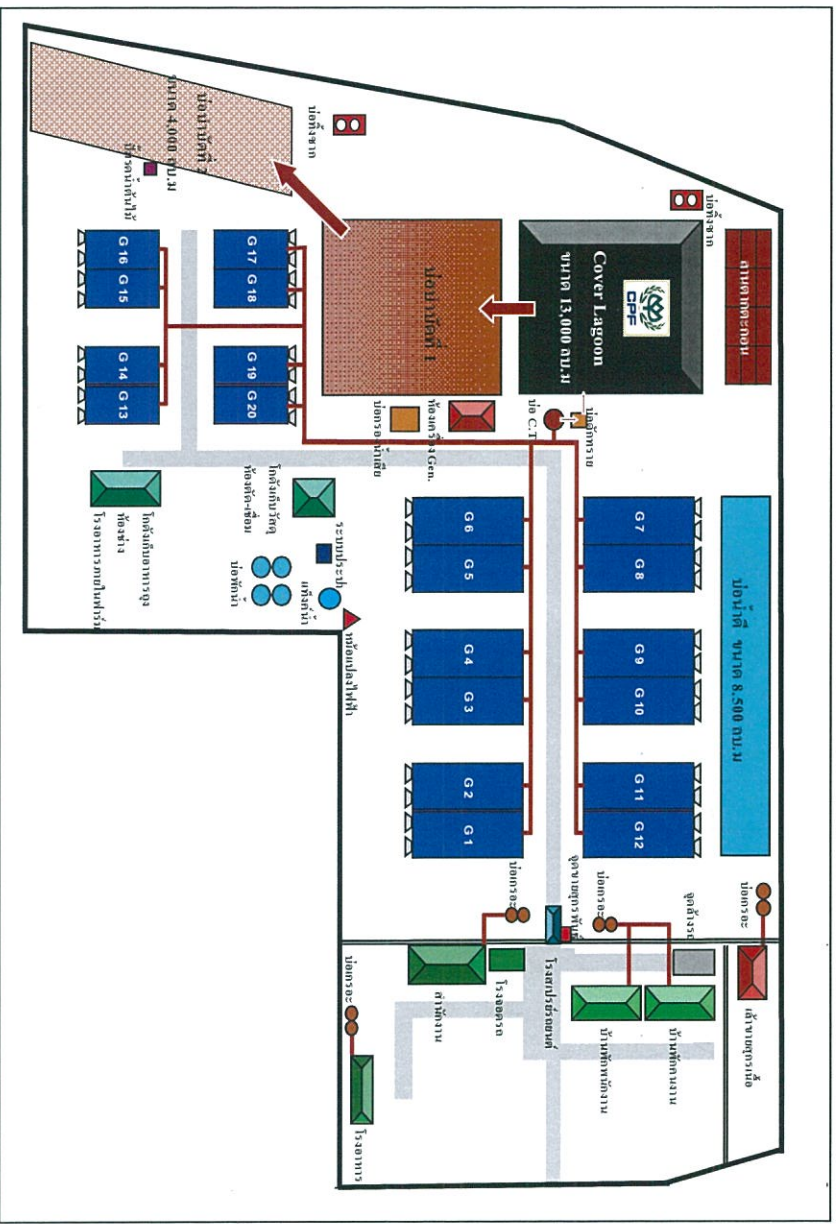

นี้คือ เป็นสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์													ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่ไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด	ปริมาณน้ำเสียเข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ)(ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ลานตาก)				
1-ม.ย.-66	103	285	300	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
2-ม.ย.-66	30	317	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
3-ม.ย.-66	46	306	300	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
4-ม.ย.-66	30	318	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
5-ม.ย.-66	30	380	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
6-ม.ย.-66	38	408	250	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
7-ม.ย.-66	61	317	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
8-ม.ย.-66	30	325	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
9-ม.ย.-66	46	347	300	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
10-ม.ย.-66	46	363	300	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
11-ม.ย.-66	30	363	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
12-ม.ย.-66	30	368	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
13-ม.ย.-66	53	362	350	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
14-ม.ย.-66	53	358	350	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
15-ม.ย.-66	38	352	250	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
16-ม.ย.-66	61	353	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
17-ม.ย.-66	30	353	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
18-ม.ย.-66	38	360	250	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
19-ม.ย.-66	84	328	550	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
20-ม.ย.-66	46	300	300	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
21-ม.ย.-66	46	304	300	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
22-ม.ย.-66	91	303	600	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
23-ม.ย.-66	84	321	550	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
24-ม.ย.-66	38	320	250	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
25-ม.ย.-66	38	322	250	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
26-ม.ย.-66	61	323	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
27-ม.ย.-66	53	268	350	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
28-ม.ย.-66	38	317	250	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
29-ม.ย.-66	76	350	500	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
30-ม.ย.-66	76	302	500	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	วรร	
รวม	1525	9993	9650													


 30 ม.ย. ๒๕๖๖

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... น.ส.ศิริพร ไยอุ่น))

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... น.ส.ศิริพร ไยอุ่น))

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 112/1 หมู่ที่ 5 ซอย
 ถนน พุทธศาสตร์ 331 แขวง/ตำบล บางกอก พันตึกบ
 จังหวัด จบุรี โทรศัพท์ 086-3289600 โทรสาร มี
 น.ศ.ศิริพร ไยอุ่น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกร
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/66 ออกให้โดย อด นาวังหิน 3 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... น.ศ.ศิริพร ไยอุ่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... น.ศ.ศิริพร ไยอุ่น ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 3/66 อด นาวังหิน 3 กุมภาพันธ์ 2567
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย no Cover lagoon ความสามารถในการ
 การรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) no Cover Lagoon

(๕) วิธีการการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ชักภาคตะกอน ทำไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1525
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9993
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9650
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณดาวเคมีหรือดาวศักดิ์วิชาเพ็ชร์ (ติตรหรือทิโลกิริม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่ใช่
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่ใช่
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนตัวเก็นเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด

ไม่จัดทำสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

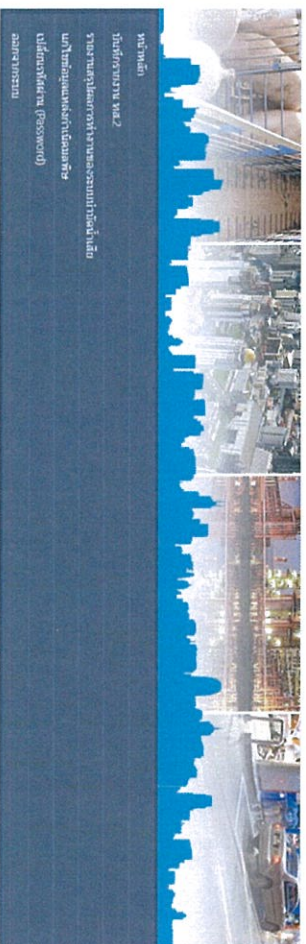

เป็นต้นการส่ง รายงานพหส.2 ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แหล่งกำเนิดมลพิษ : มบจ.อู่เรือ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ฟาร์มสุกรเกษตรอินทรีย์บุรี

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับเดือน : เมษายน 2566

ผู้รายงาน : ศิริพร ไฉนอิน

ท่านสามารถ ตรวจสอบประวัติการรายงาน และพิมพ์ รายงานพหส.2 โดยคลิกการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จบบรรายงานพหส.2 กลับหน้าหลัก